



1. LA TUBERÍA DE LA RED DE BIEBES DE ACERO NEGRO SIN SOLDADURA.
2. EN LA RED DE BIEBES DE RESERVA DE TUBOS DE ACQUA PARA INQUINIA OTRA UTILIZACION.
3. LA SENSIBILIZACION ESTARA ESTABLECIDA EN UNO DE LOS SIGUIENTES:
 4. LAS BIEBES ESTARAN ESTABLECIDA EN UNO DE LOS SIGUIENTES:
 5. LA RED DE BIEBES SE SONDARERA A UNA REGION ESTADISTICA IGUAL A LA MAYORIA DE SERVIDIO DURANTE 2 HORAS.





DETALLE DE BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (Ø 25 mm).

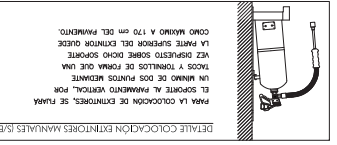

DETALLE COLOCACION EXTINTORES MANUALES (S.F).

PARA LA COLOCACION DE EXTINTORES, SE PLAZA
 EL SONORIO AL PAVIMENTO VERTICAL, POR
 UN LADO DE LOS PAVIMENTOS MONTANTE
 HACER Y TUBERIAS DE FORMA QUE UNA
 VEZ DESPUES SOBRE OCHO SONORIO
 LA PARTE SUPERIOR DEL EXTINTOR QUEDA
 COMO MÍNIMO A 170 cm DEL PAVIMENTO.

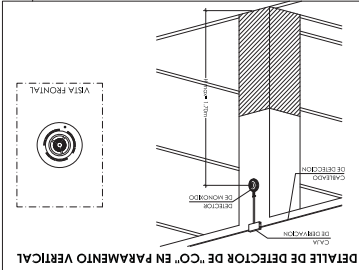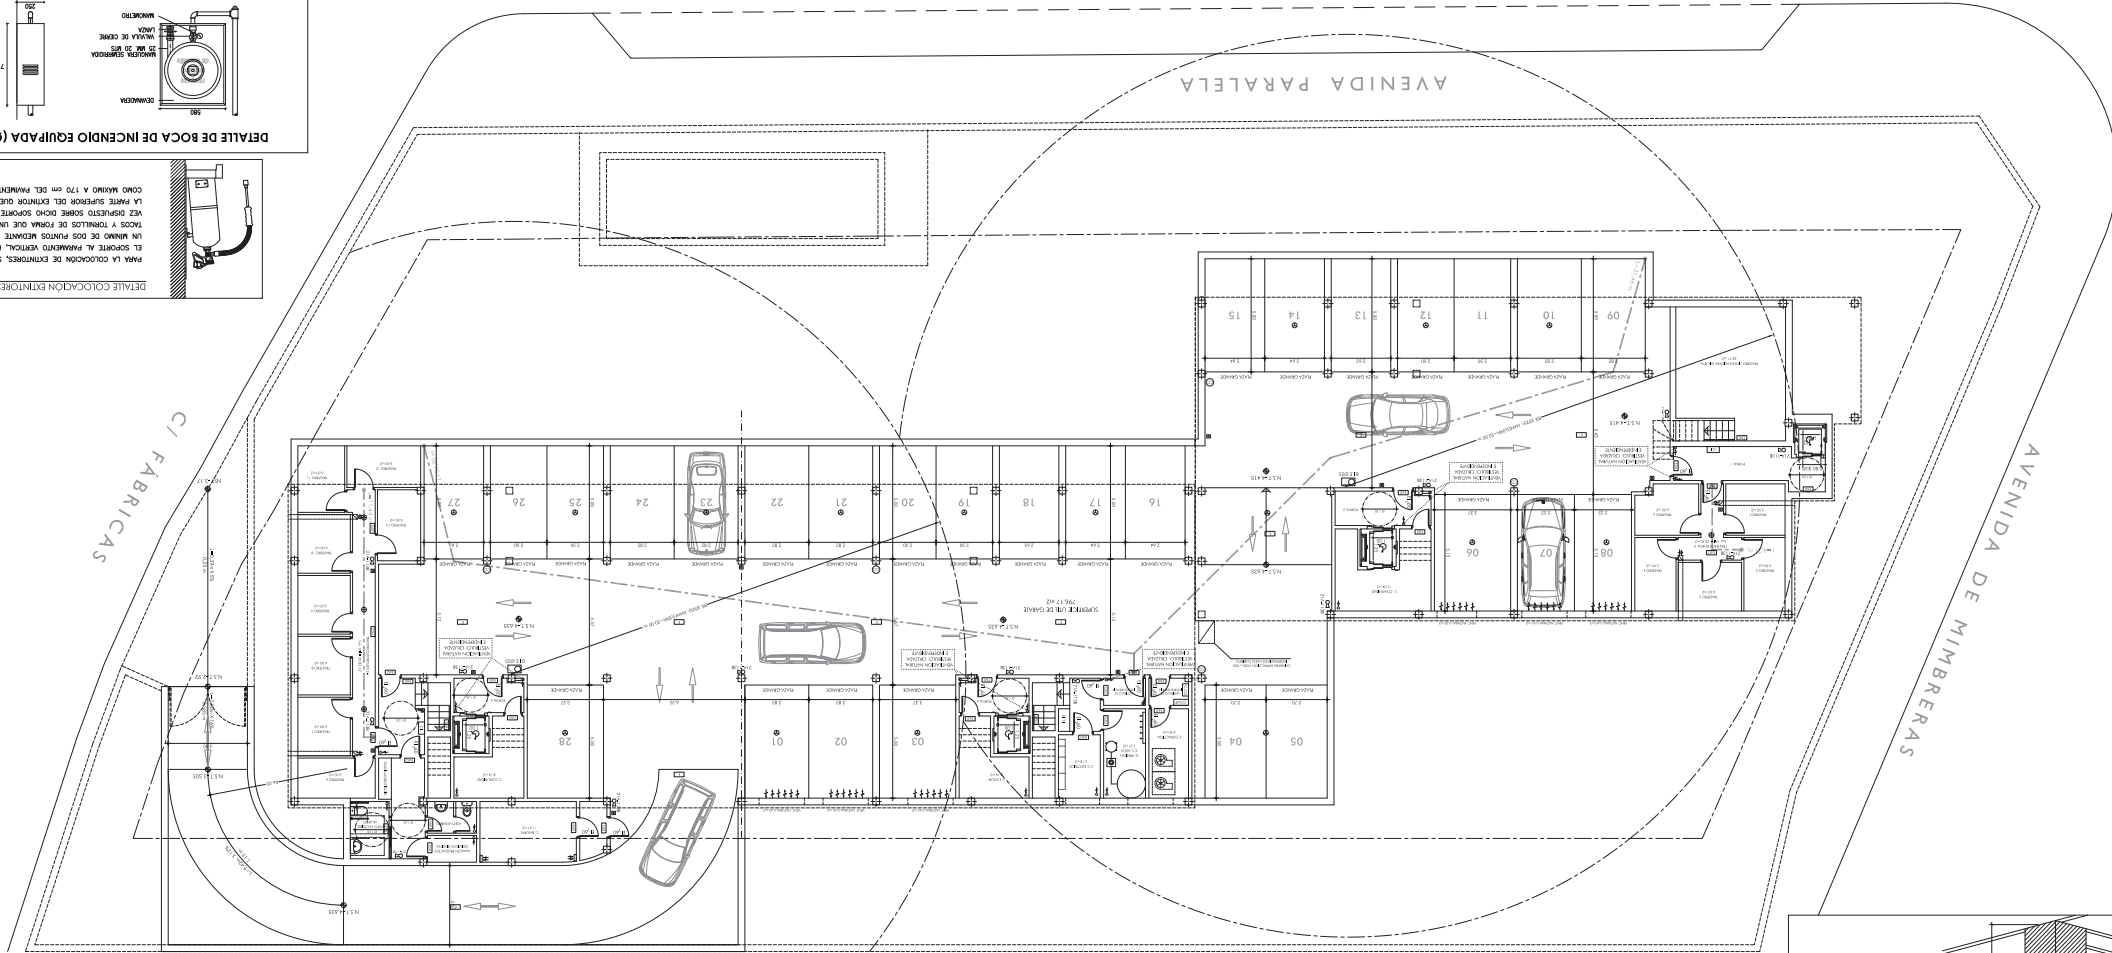

DETALLE DE DETECTOR DE CO₂ EN PAVIMENTO VERTICAL